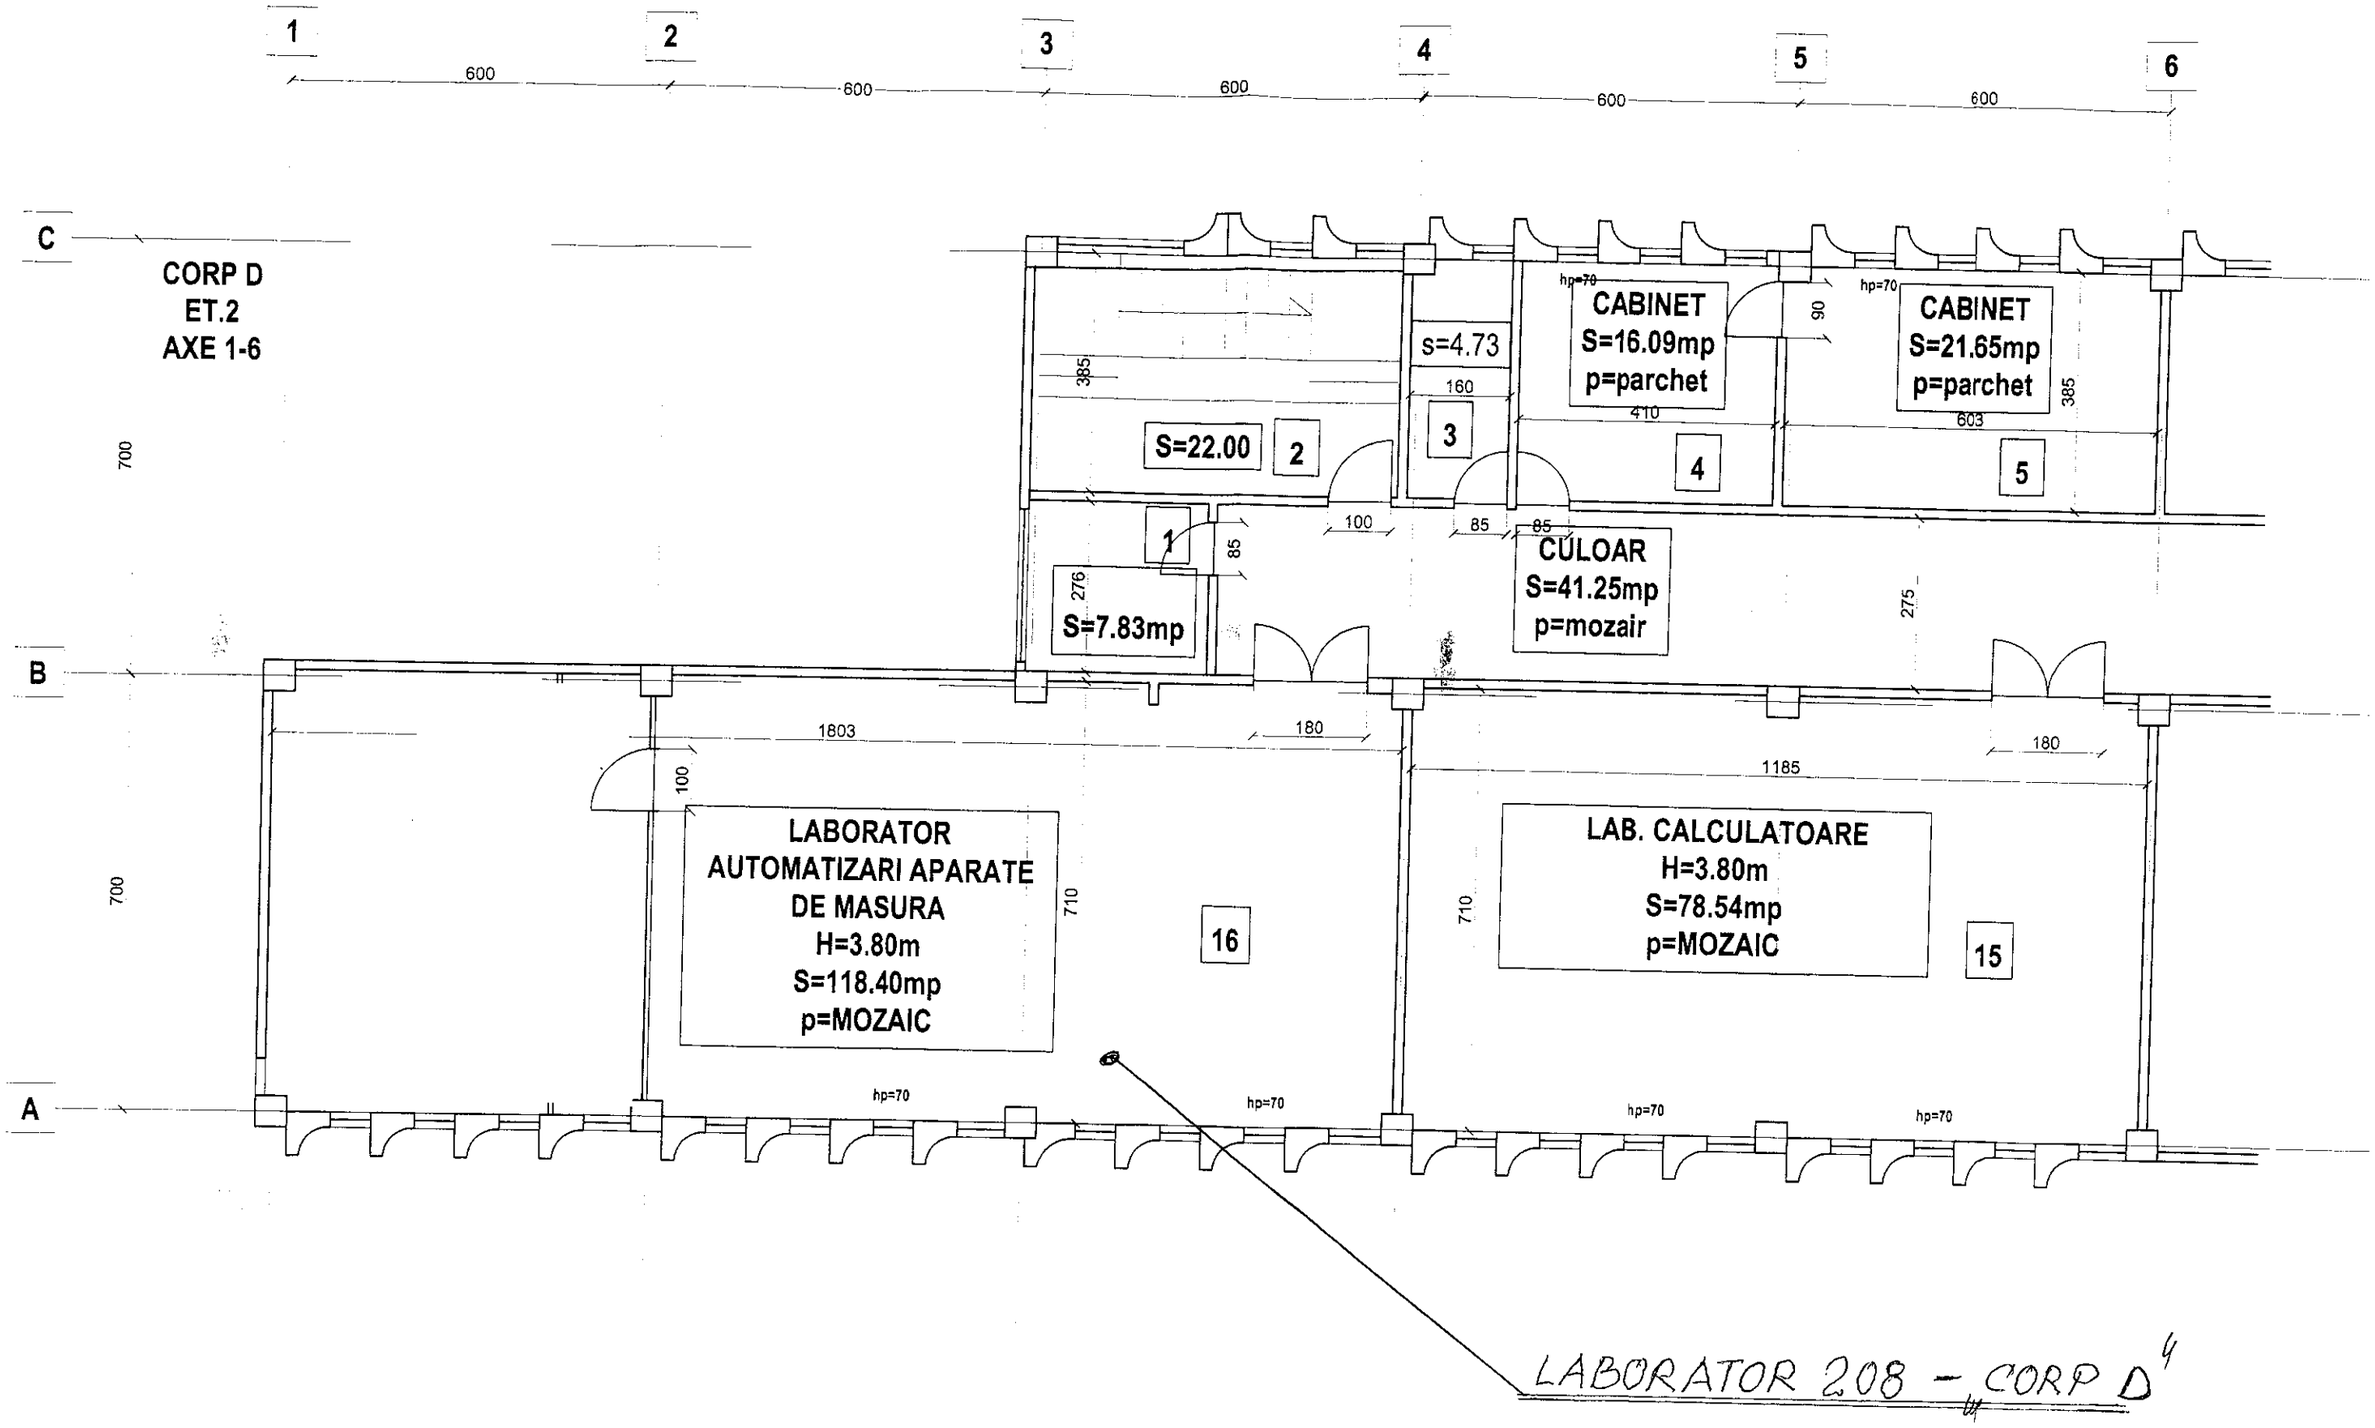
CORP D
ET.2
AXE 1-6
S=22.00
2
s=4.73
3
CABINET
S=16.09mp
p=parchet
4
CABINET
S=21.65mp
p=parchet
5
1
S=7.83mp
CULOAR
S=41.25mp
p=mozair
LABORATOR
AUTOMATIZARI APARATE
DE MASURA
H=3.80m
S=118.40mp
p=MOZAIC
16
LAB. CALCULATOARE
H=3.80m
S=78.54mp
p=MOZAIC
15
hp=70
LABORATOR 208 - CORP D